

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 19 Data: 06/11/2024
	Sede A pag. 2 di 15

Prove di emissioni/Emissions tests - escluso/except Emissioni Radiate EN
 (30MHz-6GHz); Escluso Emissioni condotte alle porte I/O di segnale 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:20
 12, EN IEC 61000-6-3:2021, IEC
 61000-6-3:2006/A1:2010, IEC
 61000-6-3:2020

Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric and electronic equipment

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Emissione di correnti armoniche/Harmonic currents emission - solo/only EUT <= 20A	EN 61000-3-12:2011, IEC 61000-3-12:2011/A1:2021	-	
Emissione di correnti armoniche/Harmonic currents emission - solo/only EUT <= 20A	EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-2:2019, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, IEC 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020	-	
Misura dei disturbi condotti/Conducted disturbance measurements - solo/only ai morsetti di alimentazione	CISPR 16-2-1:2008/A1:2010/A2:2013, CISPR 16-2-1:2014/AMD1:2017/Cor1:2020, EN 55016-2-1:2009/A1:2011/A2:2013, EN 55016-2-1:2014, EN 55016-2-1:2014/A1:2017/AC:2020 - solo/only ai morsetti di alimentazione	-	
Prova di immunità ad impulso/Surge immunity test - solo/only porte di alimentazione AC/DC	EN 61000-4-5:1995/A1:2001, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-5:2014/A1:2017, IEC 61000-4-5:1995/COR1:1995/AMD1:2000, IEC 61000-4-5:2005/COR1:2009, IEC 61000-4-5:2014/AMD1:2017 - solo/only porte di alimentazione AC/DC	-	
Prove d'immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza/Radiated radio frequency electromagnetic field immunity test - solo/only Fino a 3V/m	EN IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-3:2020	-	
* Prove di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione per apparecchi con corrente di alimentazione fino a 16 A per fase/Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase - solo/only EUT monofase <16A	EN 61000-4-11:2004/A1:2017, EN IEC 61000-4-11:2020/AC:2020, IEC 61000-4-11:2004/AMD1:2017, IEC 61000-4-11:2020/COR1:2020 - solo/only EUT monofase <16A	-	
* Prove di immunità a scariche di elettricità statica/Electrostatic discharge immunity test	EN 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-2:2008	-	
Prove di immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radio frequenza/Conducted disturbances induced by radio-frequency field immunity test - solo/only porte di alimentazione AC/DC	EN 61000-4-6:2014/AC:2015, IEC 61000-4-6:2013/COR1:2015 - solo/only porte di alimentazione AC/DC	-	
Prove di immunità ai transitori - raffiche di impulsi elettrici veloci (burst)/Electrical fast transient - burst immunity test - solo/only porte di alimentazione AC/DC	EN 61000-4-4:2004/A1:2010, EN 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-4:2004/COR1:2006/CO R2:2007/AMD1:2010, IEC 61000-4-4:2012 - solo/only porte di alimentazione AC/DC	-	

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 19 Data: 06/11/2024
	Sede A pag. 6 di 15

Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)

EN
60335-2-95:2015/A1:2015/A2:2019, IEC
60335-2-95:2011/AMD1:2015/AMD2:2017, IEC 60335-2-95:2019

Elettrodomestici: bagnomaria elettrico commerciale/Household and similar electrical appliance: commercial electric bains-marie

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-50:2003/Cor2007/A1:2008, IEC 60335-2-50:2002/AMD1:2007/AMD2:2017	-	
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-50:2021	-	

Elettrodomestici: bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido/Household and similar electrical appliance: gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
--	-----------------	------------------	-----

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 19 Data: 06/11/2024
	Sede A pag. 7 di 15

Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)

EN 60335-2-102:2016, IEC 60335-2-102:2017

Elettrodomestici: cappe da cucina ed altri dispositivi estrattori di fumi della cucina/Household and similar electrical appliance: range hoods and other cooking fume extractors

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-31:2014/A1:2023/A11:2023/A2:2023, IEC 60335-2-31:2012/AMD1:2016/AMD2:2018	—	

Elettrodomestici: cappe elettriche commerciali/Household and similar electrical appliance: commercial electric hoods

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-99:2021	—	

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 19 Data: 06/11/2024
	Sede A pag. 8 di 15

Elettrodomestici: cucine, forneli, forni e apparecchi simili/Household and similar electrical appliance: stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-6:2015/A1:2020/A11:2 020, IEC 60335-2-6:2014/AMD1:2018	-	

Elettrodomestici: cucine, forni, forneli e piani di cottura elettrici per uso collettivo/Household and similar electrical appliance: commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-36:2021	-	
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-36:2002/A1:2004/Cor:2 007/A2:2008/A11:2012, IEC 60335-2-36:2017	-	

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 19	Data: 06/11/2024
	Sede A	pag. 9 di 15

Elettrodomestici: distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita/Household and similar electrical appliance: commercial dispensing appliances and vending machines

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-75:2004/A1:2005/A11: 2006/A2:2008/A12:2010, IEC 60335-2-75:2012/AMD1:2015/A MD2:2018	-	

Elettrodomestici: forni elettrici a ventilazione forzata, per cottura a vapore e combinati convezione-vapore per uso collettivo/Household and similar electrical appliance: commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-42:2021	-	
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-42:2003/Cor:2007/A1:2 008/A11:2012, IEC 60335-2-42:2002/AMD1:2008/A MD2:2017	-	

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 19	Data: 06/11/2024
	Sede A	pag. 10 di 15

Elettrodomestici: friggitrice elettriche per ciambelle e friggitrice per grassi/Household and similar electrical appliance: commercial electric doughnut fryers and deep fat fryers

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-37:2021	-	
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-37:2002/Cor:2007/A1:2008/A11:2012/A12:2016, IEC 60335-2-37:2017	-	

Elettrodomestici: griglie e tostapane elettrici commerciali/Household and similar electrical appliance: commercial electric grillers and toasters

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-48:2021	-	

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 19 Data: 06/11/2024
	Sede A pag. 12 di 15

Elettrodomestici: pentole elettriche commerciali/Household and similar electrical appliance: commercial electric boiling pans

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-47:2021	-	
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-47:2003/Cor:2007/A1:2008/A11:2012/A2:2019, IEC 60335-2-47:2002/AMD1:2008/AMD2:2017	-	

Elettrodomestici: pentole elettriche multiuso commerciali/Household and similar electrical appliance: commercial electric multi-purpose cooking pans

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-39:2021	-	

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 19 Data: 06/11/2024
	Sede A pag. 13 di 15

Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)

EN
60335-2-39:2003/Cor:2007/A1:2
004/A2:2008, IEC
60335-2-39:2012/AMD1:2017

Elettrodomestici: piastre elettriche commerciali e griglie per piastre/Household and similar electrical appliance: commercial electric griddles and griddle grills

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-2-38:2021	-	
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	EN 60335-2-38:2003/Cor:2007/A1:2 008, IEC 60335-2-38:2002/AMD1:2008/A MD2:2017	-	

Elettrodomestici: stiratrici/Household and similar electrical appliance: ironers

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
---	------------------------	-------------------------	----------------

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 19 Data: 06/11/2024
	Sede A pag. 14 di 15

Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)

IEC 60335-2-44:2021

—


Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)

EN 60335-2-44:2002/A1:2008/A2:2012, IEC 60335-2-44:2002/AMD1:2008/AMD2:2011

—

Elettrodomestici/Household and similar electrical appliance

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)	IEC 60335-1:2020/COR1:2021	—	

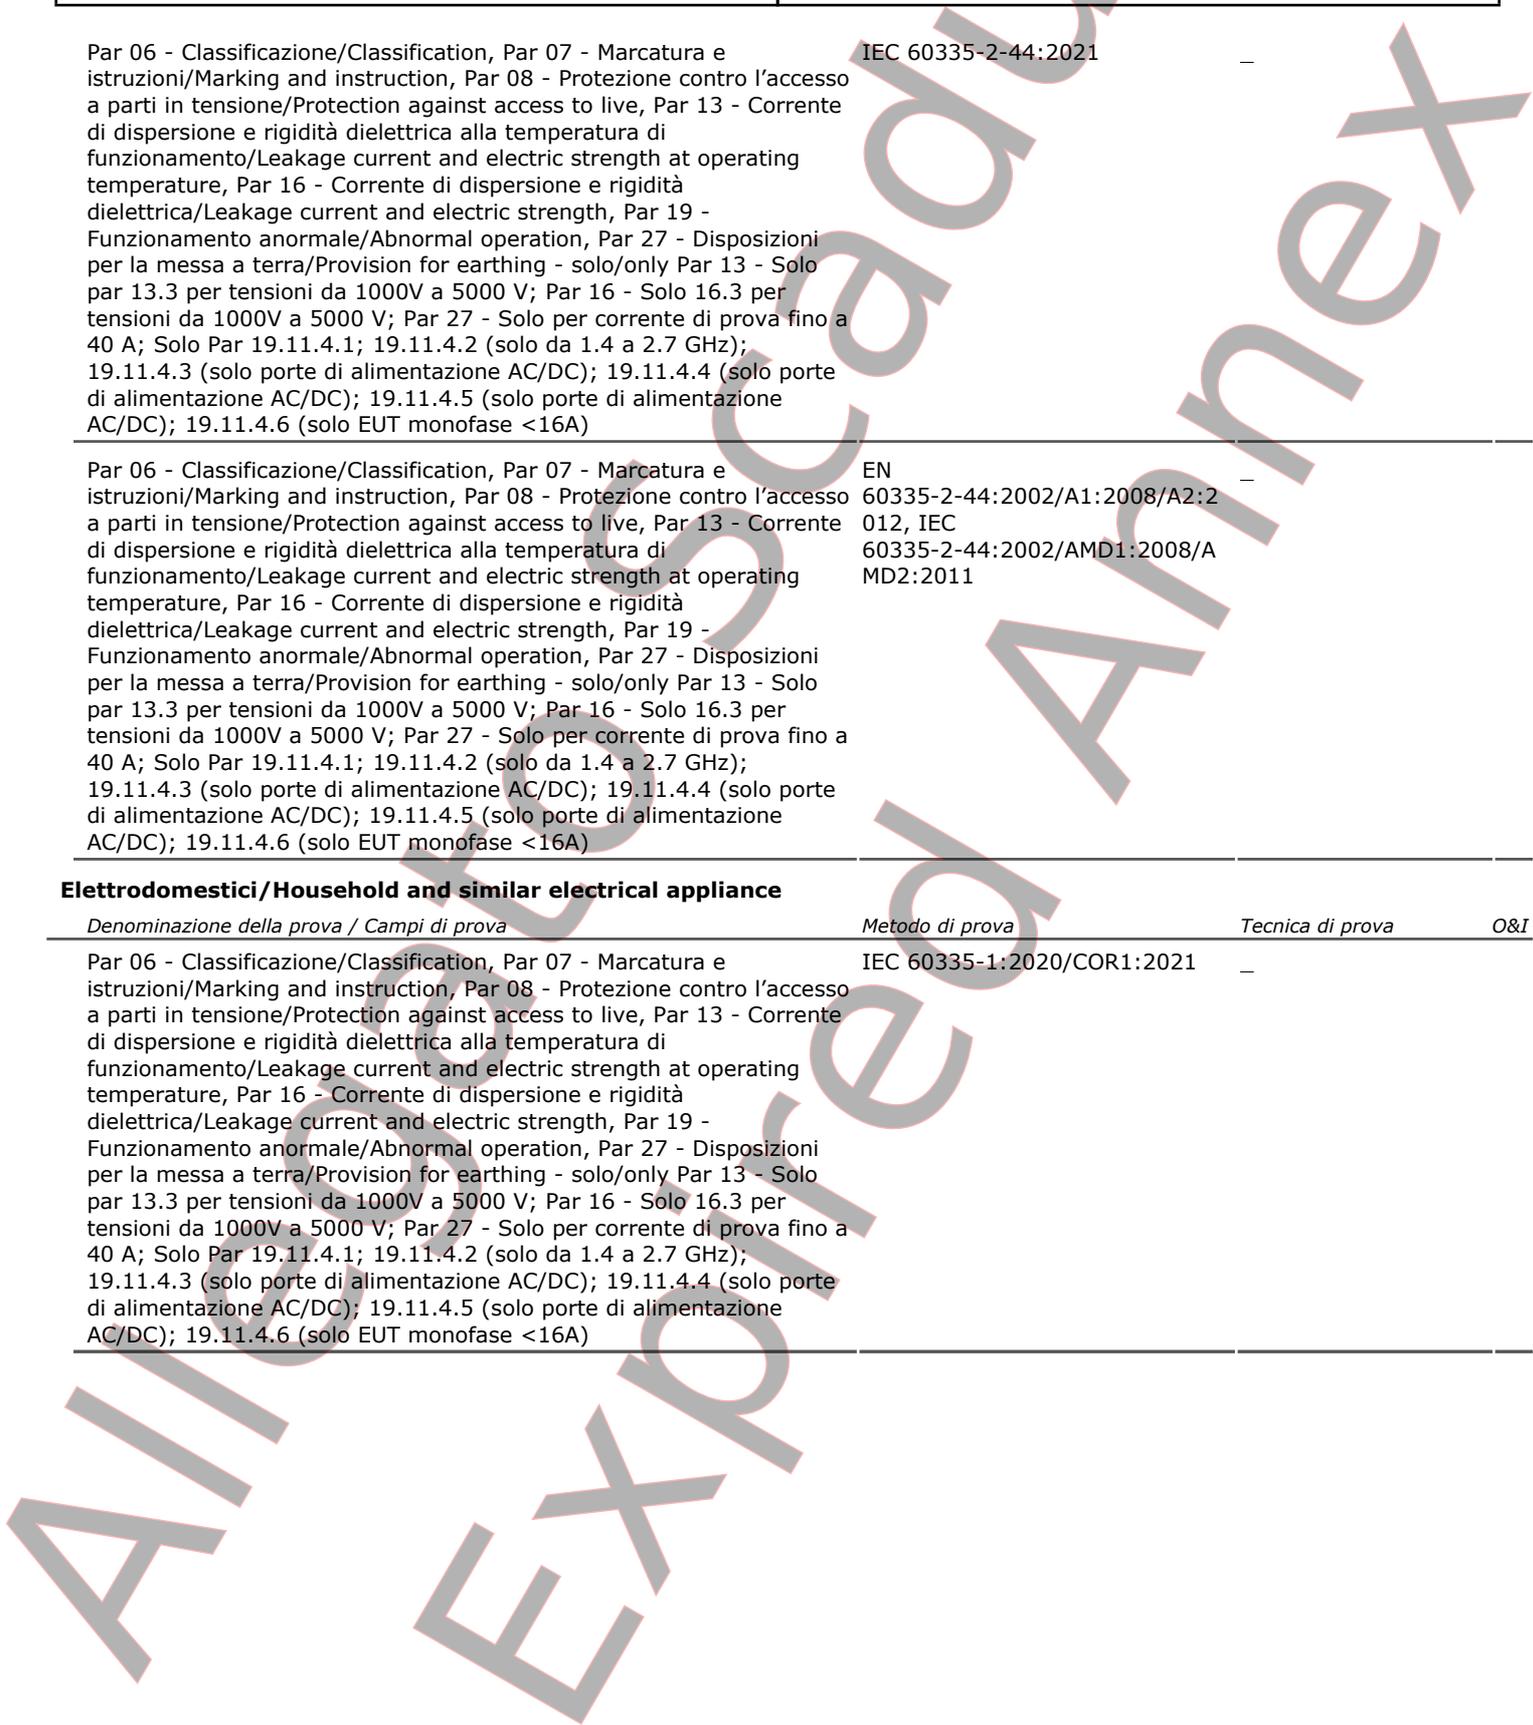

Elettra 80 s.r.l. Via Borgo Malta 32 Fraz. Tezze di Piave 31028 Vazzola TV	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 19 Data: 06/11/2024
	Sede A pag. 15 di 15

Par 06 - Classificazione/Classification, Par 07 - Marcatura e istruzioni/Marking and instruction, Par 08 - Protezione contro l'accesso a parti in tensione/Protection against access to live, Par 13 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento/Leakage current and electric strength at operating temperature, Par 16 - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica/Leakage current and electric strength, Par 19 - Funzionamento anormale/Abnormal operation, Par 27 - Disposizioni per la messa a terra/Provision for earthing - solo/only Par 13 - Solo par 13.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 16 - Solo 16.3 per tensioni da 1000V a 5000 V; Par 27 - Solo per corrente di prova fino a 40 A; Solo Par 19.11.4.1; 19.11.4.2 (solo da 1.4 a 2.7 GHz); 19.11.4.3 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.4 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.5 (solo porte di alimentazione AC/DC); 19.11.4.6 (solo EUT monofase <16A)

EN
60335-1:2012/A11:2014/AC:2014/A13:2017/A14:2019/A1:2019/A2:2019/A15:2021/A16:2023, IEC
60335-1:2010/COR1:2010/COR2:2011/AMD1:2013/AMD2:2016/COR1:2014/COR1:2016

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.



L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

Allegato Expired Annex